

エネルギーソリューション事業

暮らしや産業に不可欠なエネルギー。

私たちは、安全で安心なエネルギー供給で、皆様の暮らしをサポートします。



産業用燃料販売



LPガス販売




太陽光発電システム販売



省エネ設備販売

キュービクル、熱交換器、
産業用ヒートポンプ、業務用給湯器



EV充電器販売



電力小売事業



AOIエネルギーソリューション株式会社

会社概要

社名	AOIエネルギーソリューション株式会社
本店所在地	〒910-0015 福井県福井市二の宮4丁目44番1号 TEL 0776-27-8343 FAX 0776-27-8337
代表取締役	山本晃司
設立	1960年9月16日(あおい商事株式会社)
資本金	9,000万円
売上高	43億円 グループ連結310億円(2021年期)
従業員数	33名 グループ計317名(2022年4月1日現在)
建設業許可	特定建設業 福井県知事 許可(特-3)第11547号 一般建設業 福井県知事 許可(般-3)第11547号

主要取引先

ENEOS株式会社 デジタルグリッド株式会社 テプコカスタマーサービス株式会社 株式会社エナリス・パワーマーケティング
株式会社LOOOP 丸紅新電力株式会社 北陸電気保安協会 株式会社FPS パナソニック株式会社 ダイキン工業株式会社
三菱電機株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 オムロン株式会社 長瀬産業 新電元工業株式会社 ABB
岩谷産業株式会社 東邦液化ガス株式会社 DMMグループ 株式会社novis

本 社
〒910-0015 福井県福井市二の宮4-44-1
TEL.0776-27-8343 FAX.0776-27-8337

東京オフィス
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル7F
TEL.03-6890-3427



施工事例など
さらに詳しい情報は
こちらから。



天井が会社の未来を明るくする。

明るい長寿命のLED、高効率な業務用エアコン。

技術性能はもちろん、真の効果は“省エネ”による大幅な経費削減。

会社の明るい未来へ、天井から新たな価値を照らしだします。



LED照明


消費電力 **70%削減** 初期投資 **0円**

リースをご活用いただくと

LED照明の必要消費電力は蛍光灯の1/3程度。確かな省電力と長寿命で、大幅な経費削減効果を発揮します。
さらにリースだと、初期費用0円！さらに会計上のメリットも期待できます。


POINT 01

省エネ・コスト削減

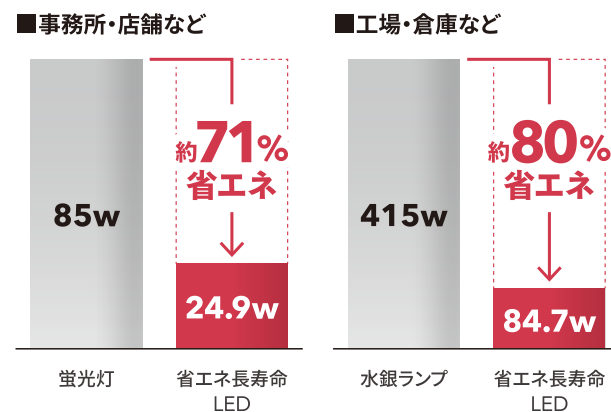

POINT 02

圧倒的な長寿命

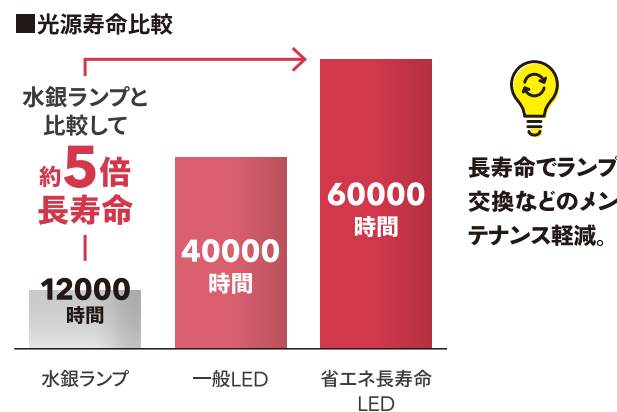


POINT 03

初期投資0円

- 蛍光灯からLED照明への切り替えによる電気料金削減効果で月々のリース料をすべてカバー。
- リース料は会社の経費として計上可能。※リース内容に伴います

■リースによるランニングコスト削減イメージ

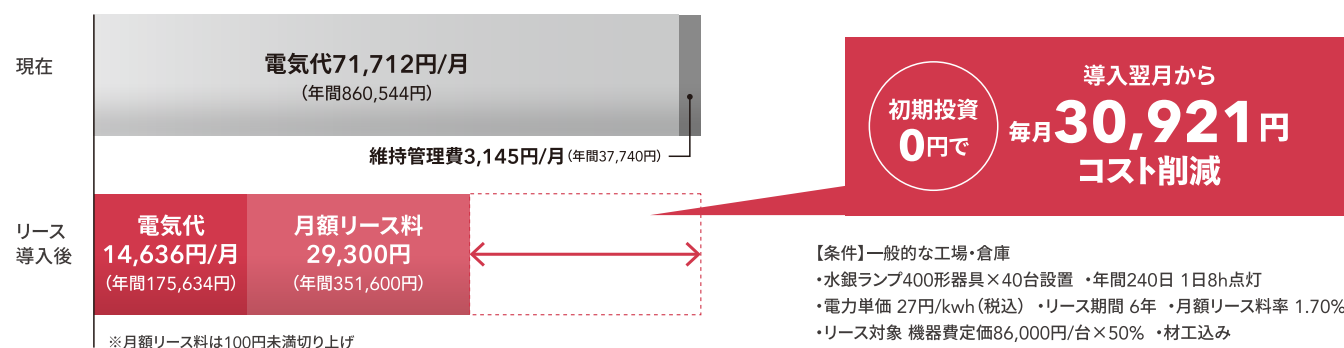

高効率 エアコン

消費電力 **50%削減**


補助金の活用サポート

国内で事業を営む法人・個人事業主のみ
なさまの省エネ対策を支援するため様々な補助金制度があります。お客様に合う補助金活用を積極的にご提案します。

省エネによる大幅な経費削減効果を実現することはもちろん、
快適に過ごせる環境を提供することで労働生産性も向上。多彩なビジネス効果を生み出します。

POINT 01

電気代の高騰、省エネ・コスト削減

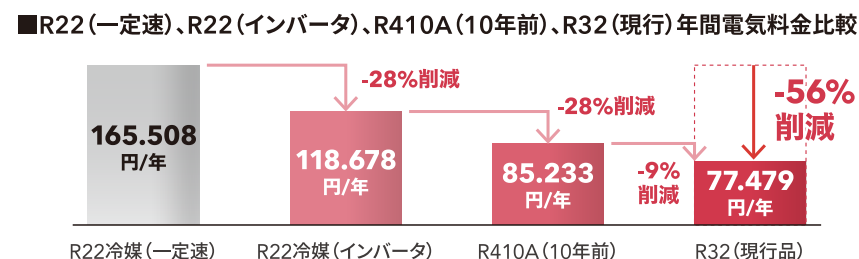

※建物用途:店舗、試用期間:冷房5/23~10/10 暖房11/21~4/11 (週7日)、使用時間:8時~21時、
基本料金:1,179円/kw、電力量料金:夏季17.09円/kwh その他季15.54円/kwh

POINT 03

抗菌・抗ウィルス対策も万全!


最新技術で心配なウィルス対策にも対応しています。さらに、温室効果ガス排出にも貢献した地球にやさしい。

POINT 02

使用年数と更新のタイミング

■スリムエアコン買替え前使用年数

※当社据付報告書調べ (2021年度)

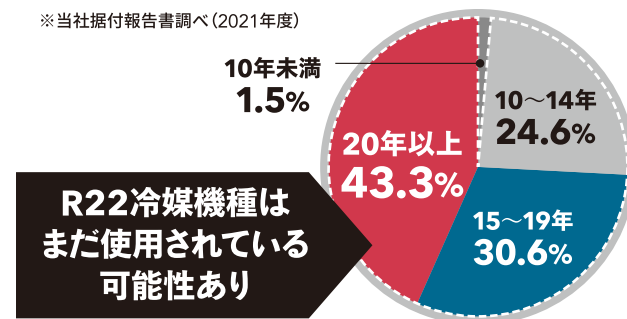

98%以上が10年以上使用後にリニューアル。
特に**2000年以前製造の機種**

(円グラフ内の「20年以上」)を
ご使用のお客様への入れ替えは非常に効果的です!

ポイント①R22冷媒機種の可能性があります。

ポイント②一定速機の可能性があります。

R22冷媒製品を使用している機種は、一定速機である可能性が高く、入れ替えによる大幅な省エネ効果が期待できます。

すでに生産終了しているR22冷媒を探しています!

無駄な電気代、修理困難にご注意! 早期の更新をご検討ください。